CONTROL NO: 125

REV. A
4-23-99

MEDIUM VOLTAGE AMP-TRAP FUSE

A055C1D0R0-(10E-400E)
A055C2D0R0-(450E-600E)

CL-14 5.5KV

TOTAL CLEARING TIME CURRENT CURVE

GOULD SHAWMUT
NEWBURYPORT, MA 01950
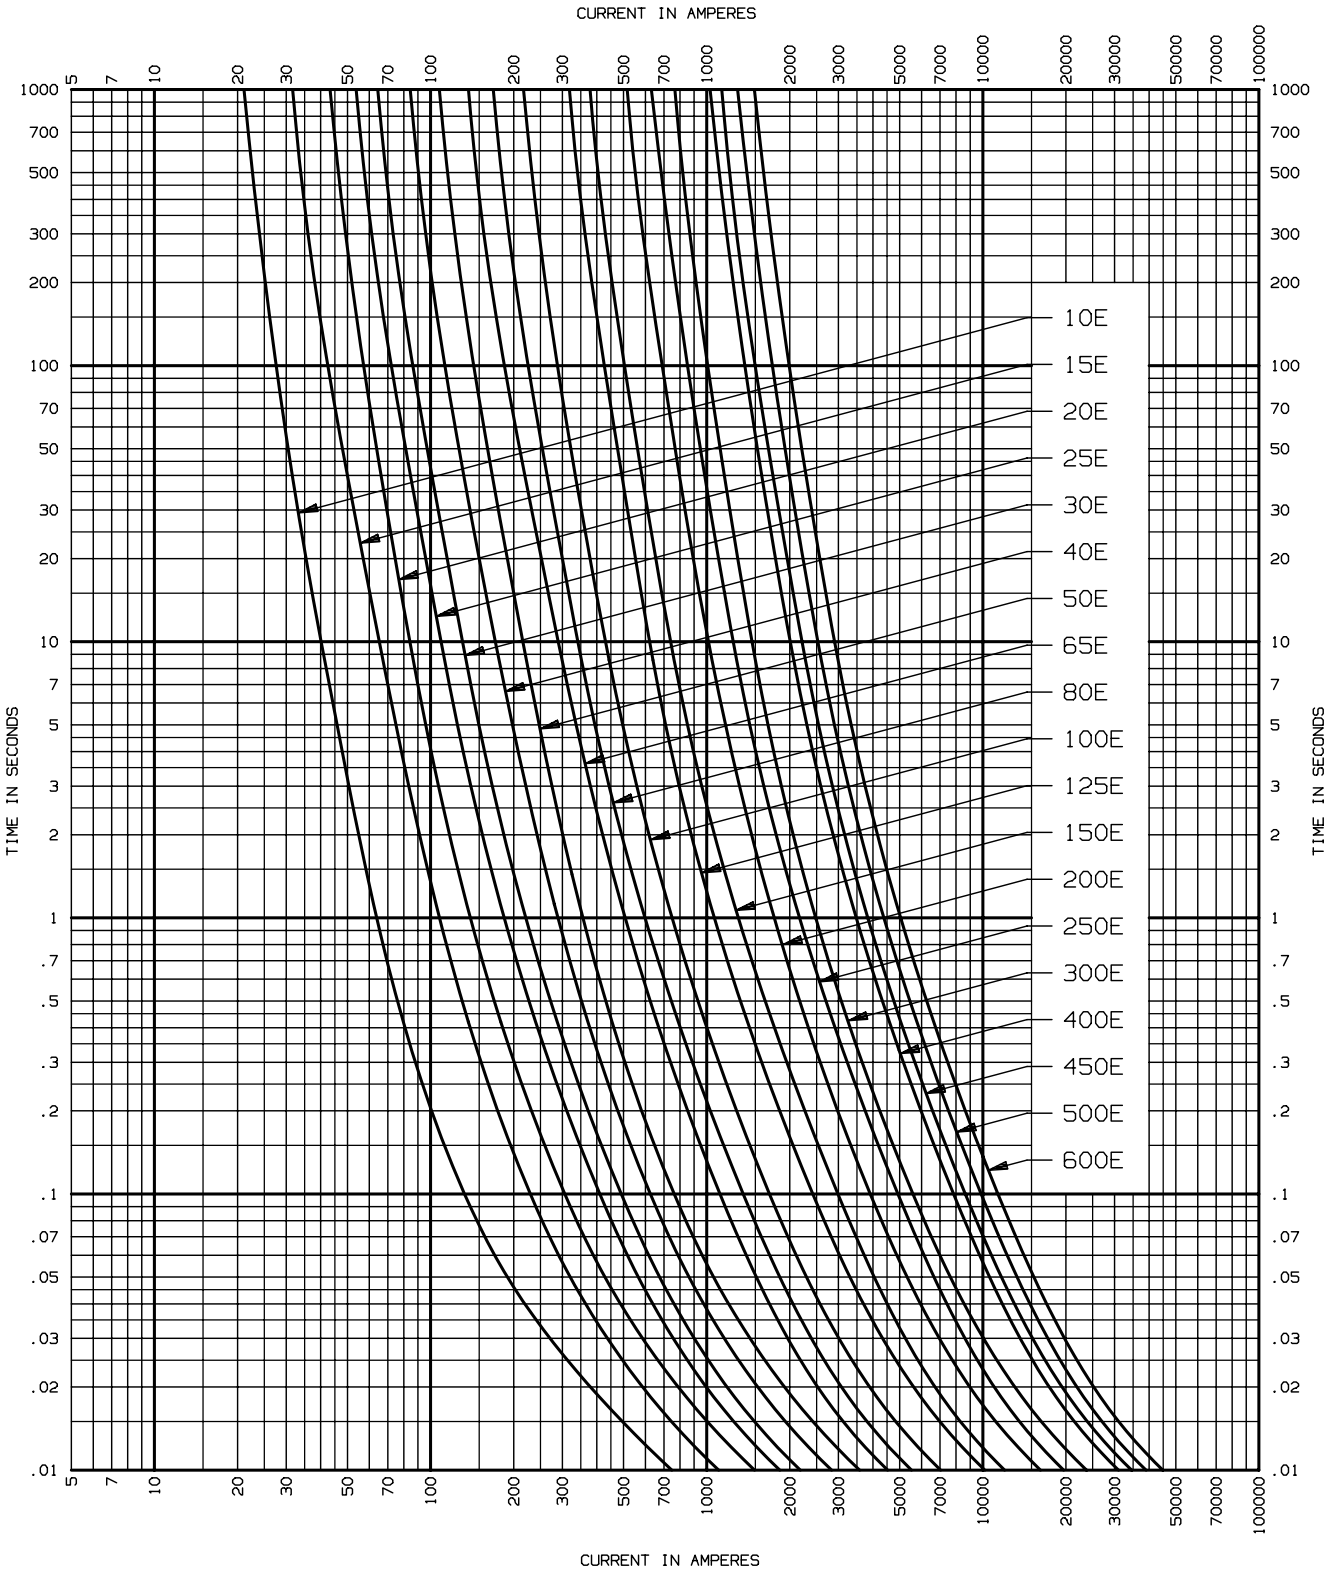
24440